

平成 20 年 5 月 29 日

各 位

会社名 イソライト工業株式会社
代表者 代表取締役社長 橋 正清
(コード番号：5358 大証第一部)

国土交通大臣認定 FP060CN-0125 についてのお詫び

平成 20 年 5 月 29 日付け国土交通省の通知に基づき、弊社の大臣認定 FP060CN-0125 が取り消しとなります。お客様ならびに関係各位には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこととなり、心よりお詫び申し上げます。

以下にその詳細ならびに今後の対応につきましてご報告申し上げます。

記

1. 取り消し対象の国土交通大臣認定

認定番号： FP060CN-0125 (該当品別図参照)

認定取得日： 平成 16 年 8 月 10 日

名 称： ALC パネル／アルミナシリケート系繊維フェルト合成被覆／鋼管柱

2. 取り消し理由

平成 20 年 5 月 28 日に公的機関で実施された 1 時間耐火品質性能評価試験において、55 分経過直後に鋼管柱が座屈し、耐火構造の要求時間を満たしませんでした。

3. 当該製品販売期間

平成 16 年 8 月 10 日～平成 20 年 5 月 29 日

4. 当該認定使用物件数

現在、当社で判明している施工物件（主に工場、倉庫）は 23 件（約 3,900 m²）です。ただし、当社販売店にて施工した物件につきましては、現在調査中です。

5. 当該認定使用物件の改修

現在調査中の物件も含め、判明した物件につきましては、国土交通省の指導のもと誠意をもって対応させていただきます。


6. 本件に関するお問合せは次のとおりです。

TEL. 06-6345-7231 イソライト工業株式会社 総務部

相談時間：午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時（土日祝は除く）

以 上

単位 mm

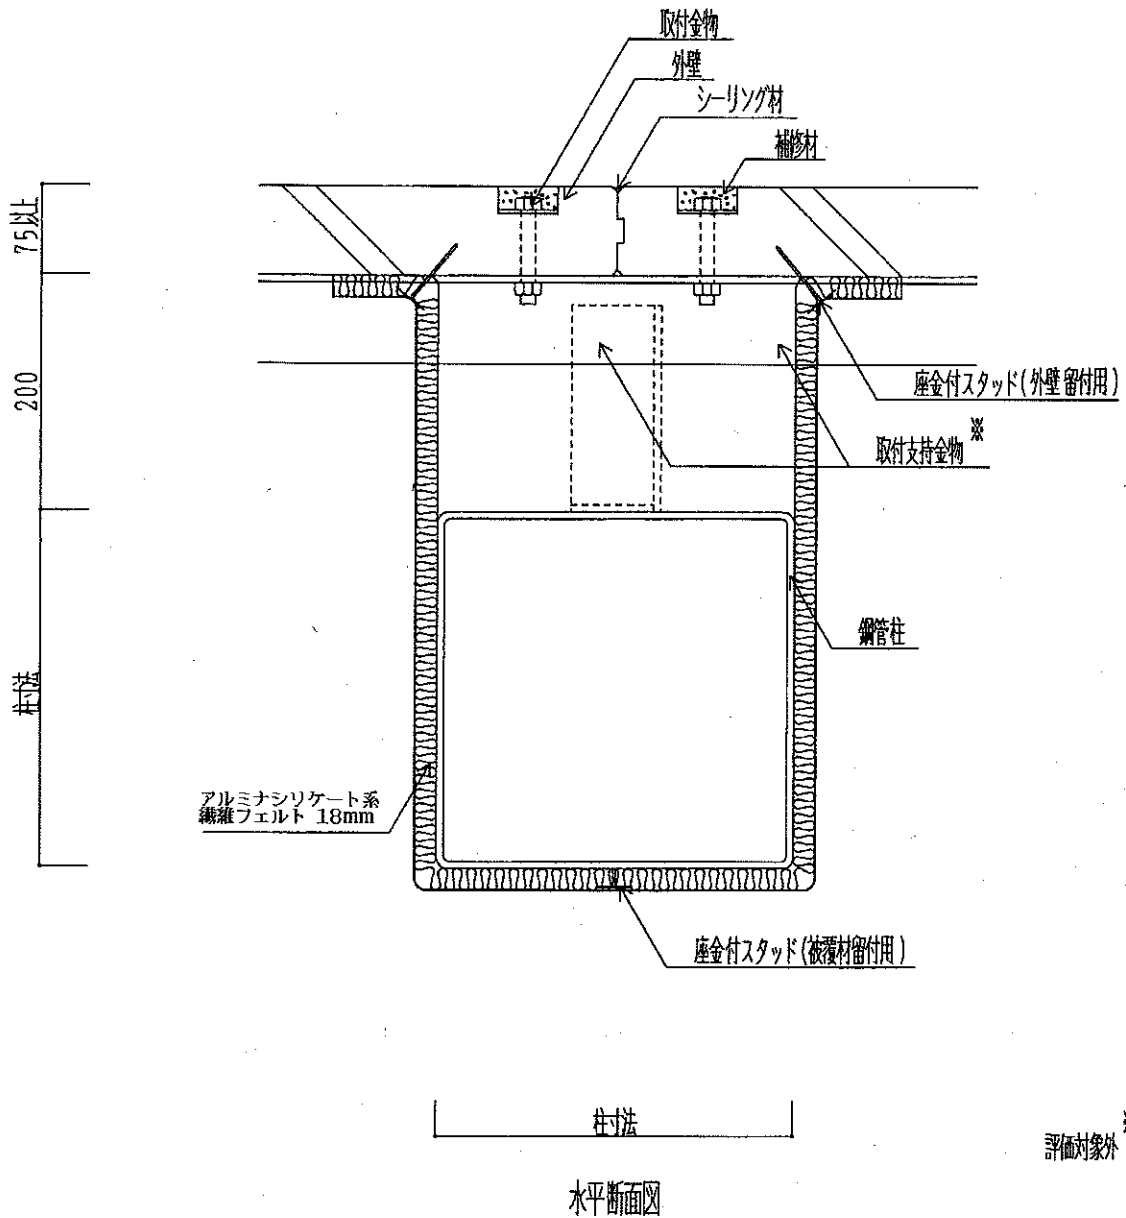

※
評価対象外

図1 構造説明図(角形鋼管柱仕様)